


6.3 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 13 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

SERVIÇO PROFISSIONAL			
Divisão		D-1	
Altura		3,00 m	
Tabela 1	α	Sp ≥ 750 m²	
	β	Não possui	
Tabela 2	γ	750 m ≤ Sp < 1500 m²	
	δ	Código "Z"	
Tabela 3	Acesso a descarga		100
	Escadas e rampas		60
Tabela 4	Portas		100
	Exigida		40 m
Tabela 5	Existente		10 m
	Exigida		02
Tipo de Escada		Existente	
População Total		106	

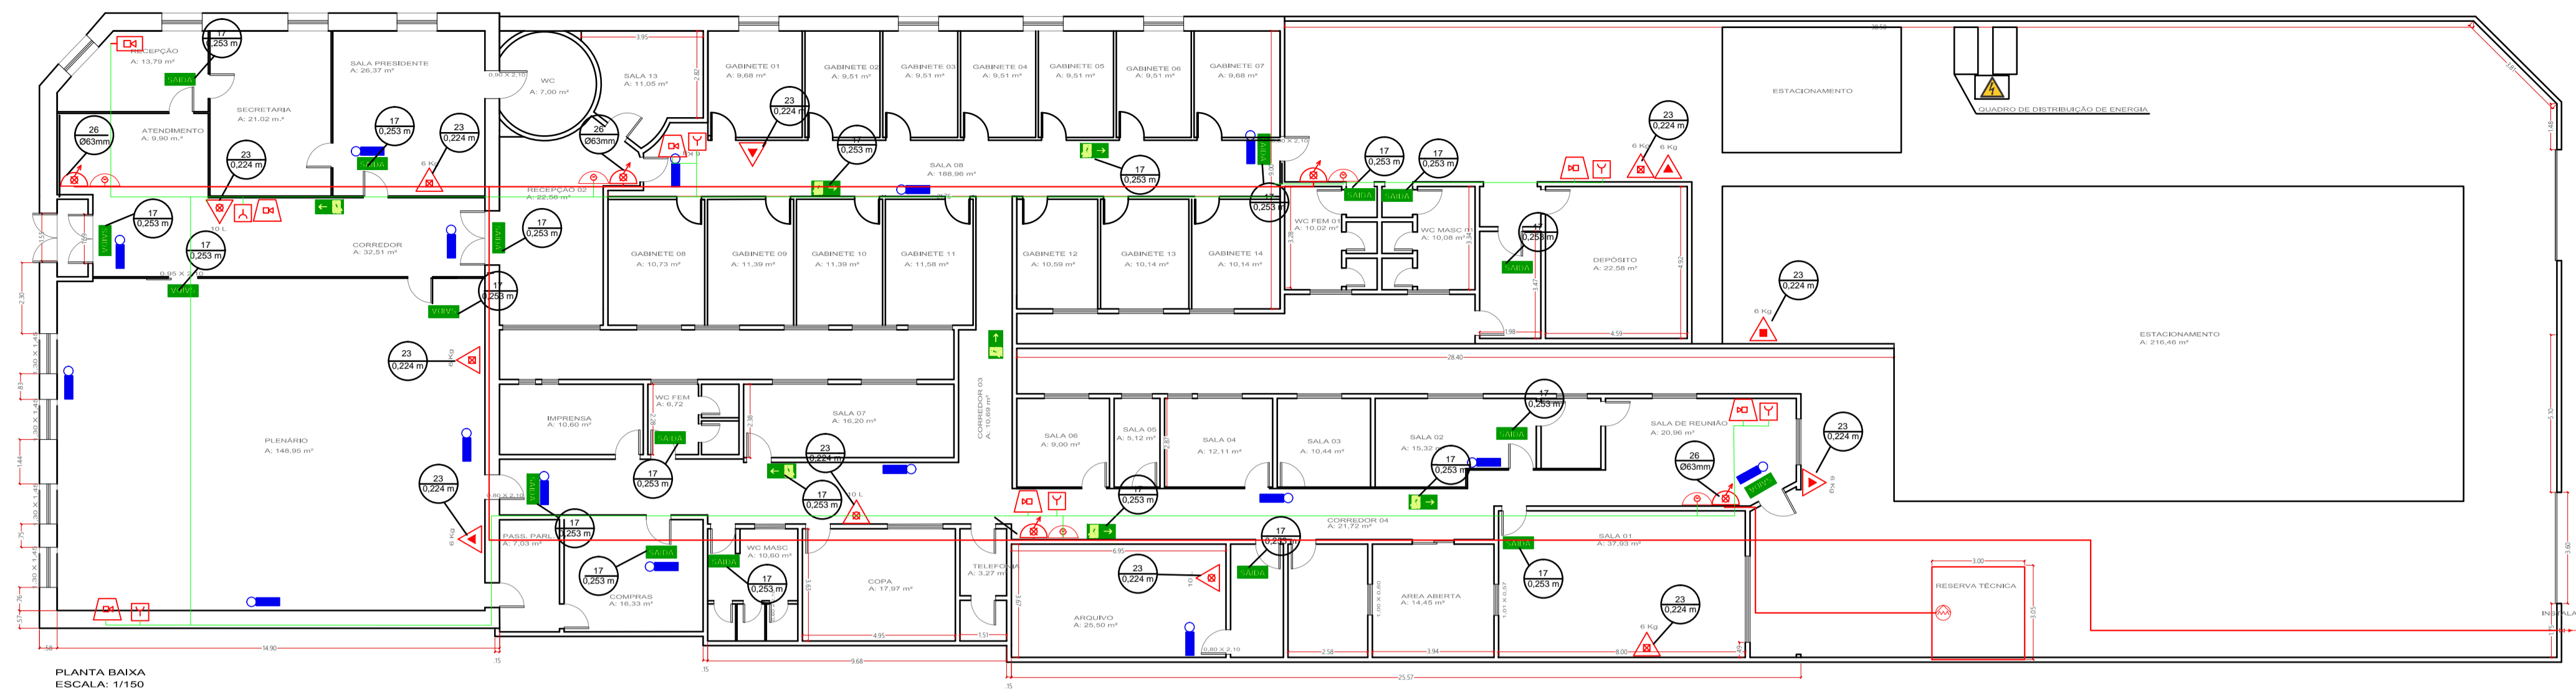

NOTA:
A LARGURA DOS CORREDORES ATENDE A EXIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO TECNICA DE SEGURANÇA EM EDIFICAÇÕES QUE COMPOE O PATRIMONIO CULTURA IT-35 DO CBMMG

ATENDIMENTO				
Pavimento único - Administração Pública- Atividade de Suporte de Administração pública - Divisão D-1 - Uma pessoa por 7 m² de área				
Área computada (m²)	População	Capacidade da unidade de passagem - C	Exigido	Existente
9,50	2	100	1 porta de 0,80 m	1 porta de 1,59 m

Divisão D-1 - Uma pessoa por 7 m² de área				
Área computada (m²)	População	Capacidade da unidade de passagem - C	Exigido	Existente
10,69	2	100	1 Porta de 0,80 m	1 Porta de 0,80 m

Pavimento único - Administração Pública- Atividade de Suporte de Administração pública - Divisão D-1 - Uma pessoa por 7 m² de área				
Área computada (m²)	População	Capacidade da unidade de passagem - C	Exigido	Existente
37,93	5	100	1 Porta de 0,80 m	1 Porta de 0,80 m

SALA 13				
Área computada (m²)	População	Capacidade da unidade de passagem - C	Exigido	Existente
11,05	2	100	1 Porta de 0,80 m	1 Porta de 0,80 m

LEGENDA

SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

- HIDRANTE SIMPLES
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CORREDORES
- MOTOBOMBA
- CENTRAL DE ALARME
- EXTINTOR MANUAL - AP ÁGUA PRESSURIZADA
- PÓ QUÍMICO ABC 6Kg E 12Kg
- CO2 6Kg E 12Kg
- PÓ QUÍMICO PQS 4Kg, 6Kg E 12Kg
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- ACIONADOR MANUAL DE DETEÇÃO E ALARME
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO- AUTO.
- REG. DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INC E ALARME

- ALARME SONORO
- Indicação do local de instalação do alarme de incêndio
- ALARME DE INCÊNDIO
- Ponto de acionamento de alarme de incêndio
- Símbolo: quadrado Fundo vermelho Pictograma: fotoluminescente
- BOMBA DE INCÊNDIO
- Ponto de acionamento da bomba de incêndio
- Símbolo: quadrado Fundo vermelho Pictograma: fotoluminescente
- EXTINTOR DE INCÊNDIO
- Indicação de localização dos extintores de incêndio
- Símbolo: quadrado Fundo vermelho Pictograma: fotoluminescente

ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS
DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

APROVAÇÃO

Após análise, constatou-se a conformidade desse PSCIP com a legislação.

Nº de aprovação _____
Data de aprovação ____/____/____

Analista _____ Chefe da Seção _____

PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO FOLHA: 03-A

ASS: _____

PROPRIETÁRIA: _____

AUTOR DO PROJETO: _____

OPERA: CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSÓRIO, N° SIN BAIRRO CENTRO

CONTEÚDO: CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

PLANTA BAIXA

DIMENSIONAMENTO DOS PREVENTIVOS

APROVAÇÃO

ENG. RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA
CPF: 015.294.721-30
CREA-MT: 028726